



ADENDA No. 2

Se hace del conocimiento de las personas naturales y jurídicas participantes en el documento de LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 21/2015, que deben tomar en cuenta para elaboración de su oferta lo siguiente:

PREGUNTA:

1. Debido al corto tiempo que han otorgado para poder presentar las ofertas es muy corto y considerando que solicitan la presentación de constancias de línea de créditos, dictamen de proyectos, entre otros solicitamos prórroga de una semana hábil.

RESPUESTA:

La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 4 de Noviembre de 2015, de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. (hora local). Después de las 10:00 a.m. no se recibirán ofertas.

Las ofertas recibidas extemporáneamente quedarán excluidas de pleno derecho de conformidad al Artículo 53 de la LACAP, de lo cual se dejara constancia en el Acta de Apertura de Ofertas como un hecho relevante, devolviéndose en dicho acto las referidas ofertas.

La apertura de las ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 4 de Noviembre del año 2015 a las 10:15 a.m. (hora local).

PREGUNTA:

2. En el ítem 2.0 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL, el sub-ítem 2.3 PAREDES, la partida 2.3.1 se repite el numero correlativo dos veces, quisiéramos saber si se modificara o así quedarán con el mismo número las partidas?

RESPUESTA:

**En el Anexo No. 8, Formulario de Oferta, se modifica las partida 2.3 PAREDES, en las sub partidas, las cuales quedan así:**

<b>2.3</b>	<b>PAREDES</b>			
	PARED DE BLOQUE DE 15 R.V			
	#4@40 R.H.#2@40 LLENO DE			
2.3.1	CELDA CON CONCRETO TIPO	m2	121.60	\$0.00
	GROUT FLUIDO, RESISTENCIA 140			
	Kg/cms2			
2.3.2	SOLERA DE CORONA 30 X 15 CM. 4			
	# 4 + EST. # 2 @ 15 CM. F'C=210	m3	1.71	\$0.00
	KG/CM2			



29 OCT 2015



PREGUNTA:

3. Se solicita especificaciones de los extractores de aire y sus respectivas especificaciones técnicas.

**Respuesta:**

**Se anexan especificaciones técnicas.**

PREGUNTA:

4. Para la partida 3.3.1 CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA TROQUELADA DE ALUMINIO Y ZINC CAL 24 GRADO 80, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, a que se refiere con "INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE" se solicita detalle de dicho soportes para poder generar el costo o indicar cuantos ml de polines o la estructura a considerar.

**Respuesta:**

**Incluye se refiere al que el precio que la empresa ponga de esta partida debe incluir su respectiva estructura de soporte adecuada a la cubierta que se este instalando.**

PREGUNTA:

5. Se solicita detalle de la partida 3.4.3 MOBILIARIO DE OFICINA EN L.

**Respuesta:**

**Dimensiones de mueble aprox. 1.0 x 1.2, material melanina 5mm**

PREGUNTA:

CONTRUCCION DE AREA DE BODEGAS (BODEGA 1 EXTERIOR)

6. Según plano estructural E-04, se indican que las paredes son de block e=10 cm, pero en el formulario de oferta indican paredes de block e = 15 cm, se consulta si la descripción de la partida es correcta o se cambiaría la descripción?

**Respuesta:**

**Dimensiones de mueble aprox. 1.0 x 1.2, material melanina de 3mm o 5mm.**



ADENDA No. 2

PREGUNTA:

7. Se solicita rectificar la dimensión de la solera de la siguiente partida 4.3.3 SOLERA DE CORONA 20 X 10 CM. 4 # 4 + EST. # 2 @ 15 CM. F´C=210 KG/CM2, ya que es muy angosta para colocar 4 varillas longitudinales.

**Respuesta:**

**La corrección corresponde a 4#3**

PREGUNTA:

8. Para la partida 4.4.1 CUBIERTA DE LAMINA METÁLICA TROQUELADA DE ALUMINIO Y ZINC CAL 24 GRADO 80, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, a que se refieren con la estructura de soporte?

**Respuesta:**

**Incluye se refiere al que el precio que la empresa ponga de esta partida debe incluir su respectiva estructura de soporte adecuada a la cubierta que se esté instalando.**

PREGUNTA:

9. Para la partida 5.4.1 CUBIERTA DE LAMINA METÁLICA TROQUELADA DE ALUMINIO Y ZINC CAL 24 GRADO 80, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, a que se refieren con la estructura de soporte?

**Respuesta:**

**Incluye se refiere al que el precio que la empresa ponga de esta partida debe incluir su respectiva estructura de soporte adecuada a la cubierta que se esté instalando.**

PREGUNTA:

10. 2.7 OTRAS INSTALACIONES, en la partida 2.7.1 "Extractores de Aire", Favor indicar la capacidad en CFM del extractor (Pies Cúbicos por Minuto).

**Respuesta:**

**Se anexan especificaciones técnicas.**



**PREGUNTA:**

11. 5.3 ACABADOS, la partida 5.3.2 "Enchape de cerámica hasta 1.20 Mt. De alto en área de artefactos sanitarios, y sobre muebles, de 15 x 20 Cm. de primera calidad", podrá considerarse otra dimensión del enchape, ya que el formato de 15 x 20 Cm. ya es un formato fuera de producción en la venta de cerámicas y cuesta encontrarlo.

**Respuesta:**

**Considerar uno que se asemeje lo más posible a lo indicado en la partida.**

**PREGUNTA:**

12. En la partida No. 1.5 del Formulario de Oferta, indica "Demolición de piso de concreto existente, pero no existe una partida para Demolición de Graderíos. ¿Se demolerán los graderíos?, ¿En caso de demolerse en que partida deberán ir?

**Respuesta:**

**Deberá ir en la partida de demolición, ya que debe ser incluida**

**PREGUNTA:**

13. En el área donde se construirán los servicios sanitarios existen áreas construidas. Al intervenir estos espacios se deberá realizar desmontajes y demoliciones, pero no existe partida para estas actividades. Favor indicar si estas actividades serán realizadas por el propietario o habrá que crear nuevas partidas?

**Respuesta:**

**Deberá realizarse dichas actividades, siempre considerándolas en demolición.**

**PREGUNTA**

14. En partida No. 2.5.1 del Formulario de oferta estable: "PISO DE CONCRETO e=20cm F'C=210KG/CM2, PARRILLA #3 @25CMS AMBOS SENTIDOS". ¿Podrá sustituirse la parrilla de varillas No. 3 por electromalla?

**Respuesta:**

**Podrá sustituirse por electromalla, siempre y cuando se utilice calibre 10x10**



ADENDA No. 2

Las demás especificaciones técnicas y condiciones establecidas en la base de licitación, se mantienen igual.

San Salvador, 28 de Octubre de 2015.



DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE  
MINISTRA DE SALUD

Rcr.

**FAVOR PROPORCIONAR DETALLE DE EXTRACTORES DE AIRE Y SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

**Respuesta:**

Extractor tipo: Unidades de extracción 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, con atenuador acústico integrado.

Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h.y atenuador acústico, con núcleo central incorporado.

**Ventilador:**

- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico
- Hélices orientables en fundición de aluminio
- Atenuador acústico con material fonoabsorbente, especialmente estudiado para obtener una importante reducción de ruido. Unidades aptas para trabajo vertical y horizontal.
- Dirección aire motor-hélice

**Motor:**

- Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos a bolas, protección IP55, de 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20°C+ 40°C en continuo, Servicio S2 200°C/2h, 300°C/2h, 400°C/2h

**Acabado:**

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

**Bajo demanda:**

- Hélices reversibles 100%

**Características Técnicas:**

Velocidad (r/min)= 2920/1460

Intensidad máxima admisible (A)admisible (A)= 2,90/2,10


Potencia instalada (kW)= 1,10/0,25

Caudal máximo (m<sup>3</sup>/h)= 7050/3500

Nivel presión sonora dB(A)= 71/56

Peso aprox. (Kg)= 53

Dimensiones: A=700 C=550 D1=565

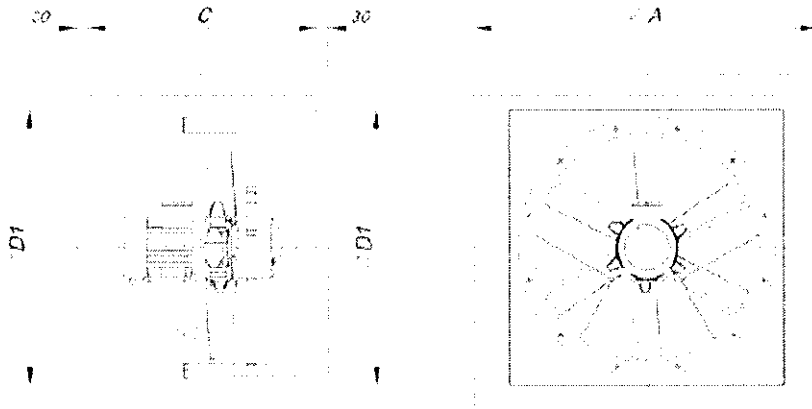

Favor enviar detalle de Mobiliario en "L" que indica la Partida No. 3.4.3 de Formulario de Oferta

**Respuesta:**

**material melanina 5mm, color a elegir**

